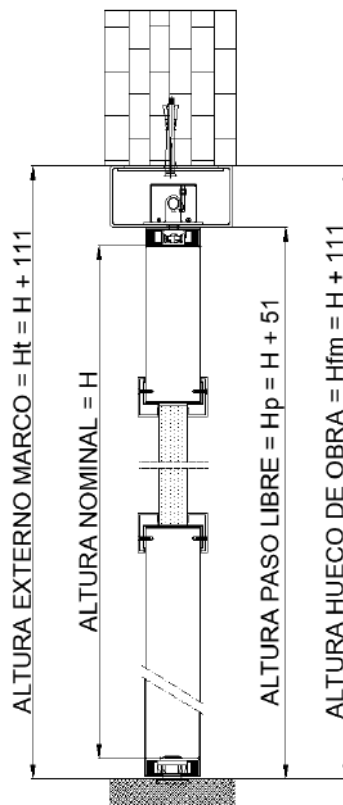


DESCRIPCIÓN

Marco en U conformado en acero galvanizado de alta resistencia de 3 mm con alojamiento para junta de humos fríos/calientes, provisto de agujeros para fijación mediante tornillos.

Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado tipo skinpass rellena de lana de roca de densidad 180 Kg/m³.

Cierrapuertas: oculto homologado marcado CE.

Firebolt: Sistema de cierre termoexpandente homologado marcado CE.

Junta intumescente perimetral entre marco y hoja.

Barra antipánico (opcional).

Zócalos (opcional).



Vidrio (opcional).

Chapa identificativa.
Instrucciones de montaje y mantenimiento.

Juntas opcionales.

TABLA GENERAL DE MEDIDAS TEÓRICAS

Nominal hoja	Hueco de Obra $L_{fm} \times H_{fm}$	Paso Libre $L_p \times H_p$	Externo Marco $L_t \times H_t$	Eje entre pivotes
$L \times H$	$(L_1 + L_2 + 100) \times (H + 111)$	$(L_1 + L_2 - 165 - 63) \times (H + 51)$	$(L_1 + L_2 + 100) \times (H + 111)$	$(L_1 + L_2 - 165)$

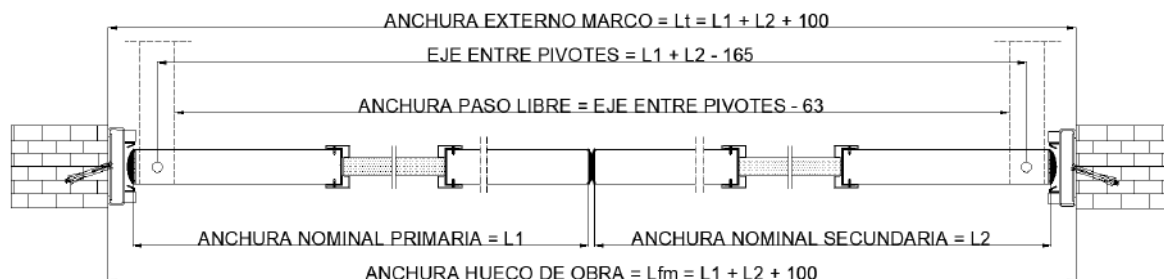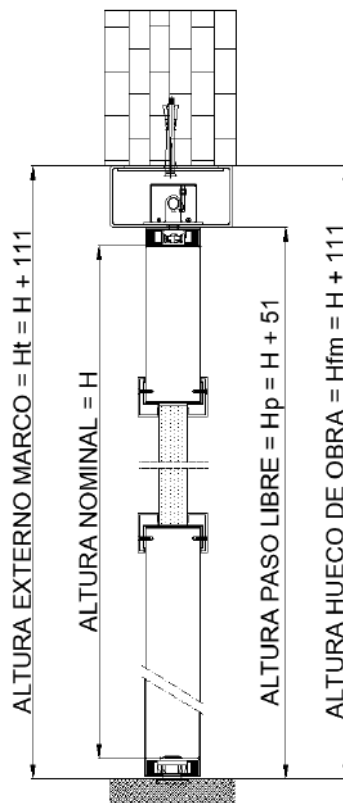

DESCRIPCIÓN

Marco en U conformado en acero galvanizado de alta resistencia de 3 mm con alojamiento para junta de humos fríos/calientes, provisto de agujeros para fijación mediante tornillos.

Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado tipo skinpass rellena de lana de roca de densidad 180 Kg/m³.

Cierrapuertas: oculto homologado marcado CE.

Firebolt: Sistema de cierre termoexpandente homologado marcado CE.

Junta intumescente perimetral entre marco y hoja.

Barra antipánico (opcional).

Zócalos (opcional).

Vidrio (opcional).

Chapa identificativa.
Instrucciones de montaje y mantenimiento.

Juntas opcionales.

TABLA GENERAL DE MEDIDAS TEÓRICAS

Nominal hoja	Hueco de Obra $L_{fm} \times H_{fm}$	Paso Libre $L_p \times H_p$	Externo Marco $L_t \times H_t$	Eje entre pivotes
$L \times H$	$(L_1 + L_2 + 100) \times (H + 111)$	$(L_1 + L_2 - 165 - 63) \times (H + 51)$	$(L_1 + L_2 + 100) \times (H + 111)$	$(L_1 + L_2 - 165)$